



Бекітемін:

Мектеп директоры:


Д.Бейсембаев

Ақау актісі.

Біздер төменде қол қойып акт жасаушылар « Монтайтас жалпы білім беретін мектеп» КММ-нің Директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары Е.Оңалбаев, Шаруашылық меңгерушісі Н.Сарыбаева, Кәсіподақ ұйымының жетекшісі Е. Алтаев, Электрик Б.Каржауов, болып мектеп қазандығынан ішке су қуатын қозғалтқыштан (насос) су жіберіп жатқанын тозығы жеткенін анықтадық:

Қ/с	Заттың атауы	Өлшемі	Саны
1	Насос КЕЛЕТ 1К100-80-160Б (11 кВт/3000 об/мин)	дана	2 комп.

Осы актіні растап қол қоюшылар:

ДТЖЖО:		Е. Оналбаев
Шаруашылық меңгерушісі:		Н.Сарыбаева
Кәсіподақ жетекшісі:		Е. Алтаев.
Электрик:		Б. Каржауов





Утверждено:

Директор школы:

Д. Бейсембаев

Акт о неисправности

Мы, нижеподписавшиеся — Е. Оналбаев (заместитель директора по учебно-воспитательной работе), Н. Сарыбаева (заведующая хозяйством), Е. Алтаев (председатель профсоюза) и Б. Каржауов (электрик) КГУ «Общеобразовательная школа Монтайтас», — установили, что водяной насос, подающий воду из школьной котельной, протекает вследствие износа.

К/с	Наименование	Размер	Количество
1	Насос КЕЛЕТ 1К100-80-160Б (11 кВт/3000 об/мин)	штук	2 комп.

Лица, подписавшие настоящий акт:

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:

Заведующая хозяйством:

Председатель профсоюза:


Электрик:

Е. Оналбаев

Н. Сарыбаева



Е. Алтаев

Б. Каржауов

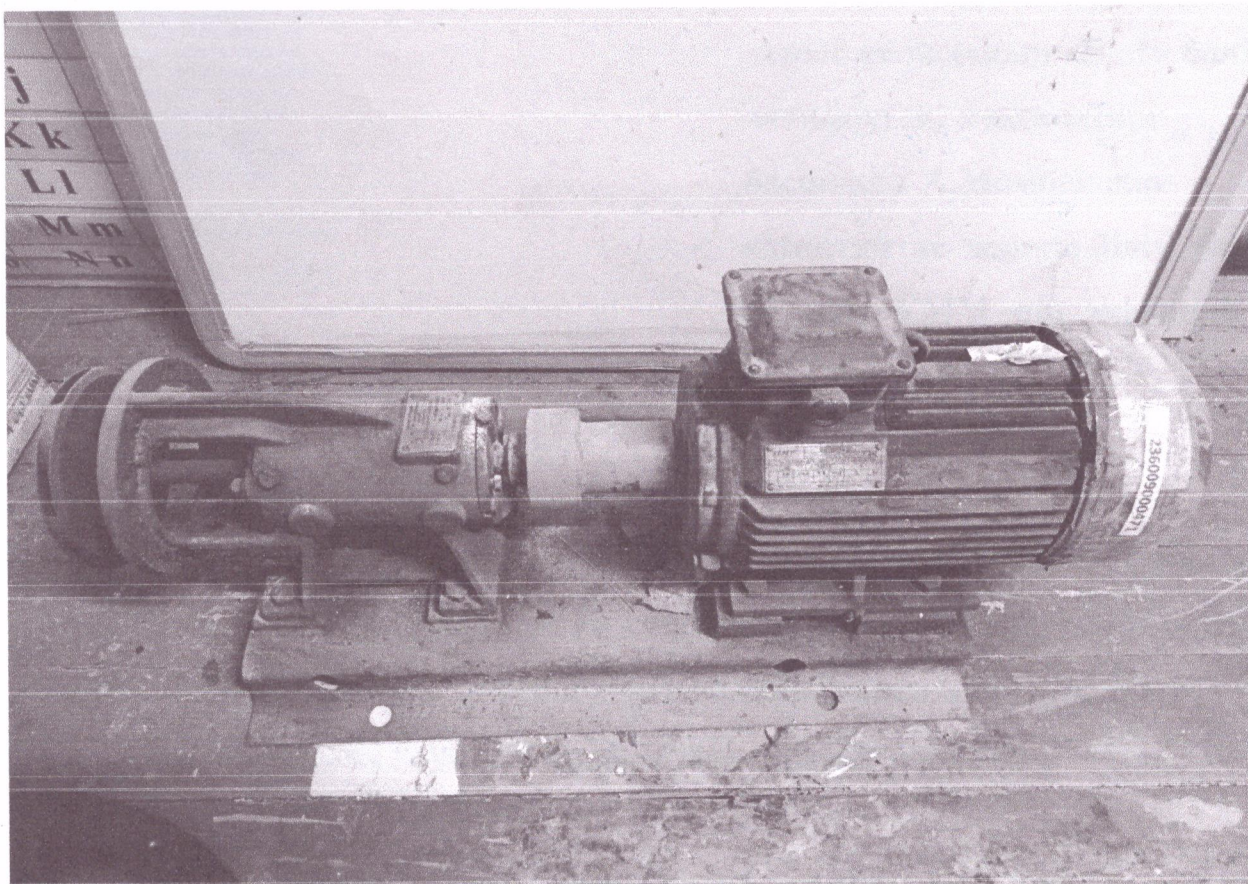

НАСОС 1К100-80-160Б С ЭЛ.ДВ.
11КВТ/3000ОБ/МИН

КЕЛЕТ

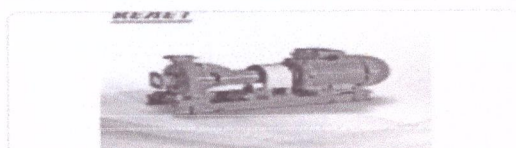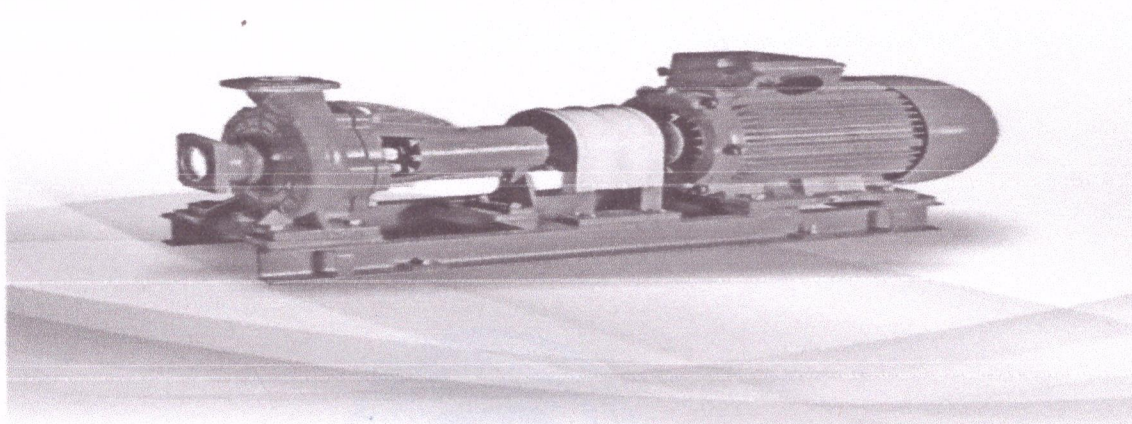

625 900 ТГ.



ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
АРЫС ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ
«МОНТАЙТАС ЖАЛПЫ
БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 001240002104

ШЫҒЫС № 147

«29» 09 2025

Руководителю ГУ «Отдел
образования города Арыс»

А. Момбекову

от администрации КГУ

«Общеобразовательная школа Монтайтас»

З а п р о с

Просим оказать содействие в приобретении нового водяного насоса для котельной общеобразовательной школы «Монтайтас» (коммунальное государственное учреждение при Отделе образования города Арыс), так как имеющийся насос износился и дает течь..

К/с	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	Насос КЕЛЕТ 1К100-80-160Б (11 кВт/3000 об/мин)	штук	2 комп.	625 900	1 251 800
2	заработная плата / оплата труда		2 комп.	125 000	125 000
	Все				1 376 800

**Общая сумма: 1 376 800 (один миллион триста семьдесят шесть тысяч
восемьсот)**

Директор школы



Д. Бейсембаев

Техникалық сипаттама

Ахау актіде көрсетілген мектептің жылыту жүйелері және онымен байланысты жабдықтарды орнату, монтаждау, ауыстыру бойынша жұмыстар.

Техническая характеристика

Работы по установке, монтажу, замене систем отопления школы и связанного с ней оборудования, указанные в дефектном акте.



Бекітемін:

Мектеп директоры:

Д.Бейсембаев

Ақау актісі.

Біздер төменде қол қойып акт жасаушылар «Монтайтас жалпы білім беретін мектеп» КММ-нің Директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары Е.Оңалбаев, Шаруашылық меңгерушісі Н.Сарыбаева, Кәсіподақ ұйымының жетекшісі Е. Алтаев, Электрик Б.Каржауов, болып мектеп ішіне су қуатын қозғалтқыш (насос) подшипник-крыльчатка, реле бұзылып тозығы жеткенін анықтадық:

К/с	Заттың атауы	Өлшемі	Саны
1	Центробежный насос Pedrollo CPm 190 (1.5 кВт/220В)	дана	1 комп.

Осы актіні растап қол қоюшылар:

ДТЖЖО:		Е. Оналбаев
Шаруашылық меңгерушісі:		Н.Сарыбаева
Кәсіподақ жетекшісі:		Е. Алтаев.
Электрик:		Б. Каржауов





Утверждено:

Директор школы:

Д. Бейсембаев

Акт о неисправности.

Мы, нижеподписавшиеся — Е. Оналбаев (заместитель директора по воспитательной работе), Н. Сарыбаева (заведующая хозяйством), Е. Алтаев (председатель профсоюза) и Б. Каржауов (электрик) КГУ «Общеобразовательная школа Монтайтас», — установили, что водяной насос школы вышел из строя вследствие износа, затронувшего подшипники, крыльчатку и реле.

К/с	Название элемента	Размер	Количество
1	Центробежный насос Pedrollo CPm 190 (1.5 кВт/220В)	штук	1 комп.

Лица, подписавшие настоящий акт:

Заместитель директора по воспитательной работе:

Е. Оналбаев

Заведующая хозяйством:


Н. Сарыбаева

Председатель профсоюза:

Е. Алтаев

Электрик:

Б. Каржауов



Руководителю ГУ «Отдел
образования города Арыс»
А. Момбекову
от администрации КГУ
«Общеобразовательная школа Монтайтас»

З а п р о с

Просим оказать содействие в приобретении нового водяного насоса для общеобразовательной школы «Монтайтас» (коммунальное государственное учреждение при Отделе образования города Арыс), поскольку имеющийся насос изношен, а его подшипники, крыльчатка и реле вышли из строя.


К/с	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	Центробежный насос Pedrollo CPM 190 (1.5 кВт/220В)	штук	1 комп.	264 600,00	264 600,00
2	заработная плата / оплата труда	штук	1 комп.	40 000,00	40 000,00
	Все				304 000,00

Общая сумма: 304 666,00 (триста четыре тысячи шестьсот)

Директор школы



Д. Бейсембаев

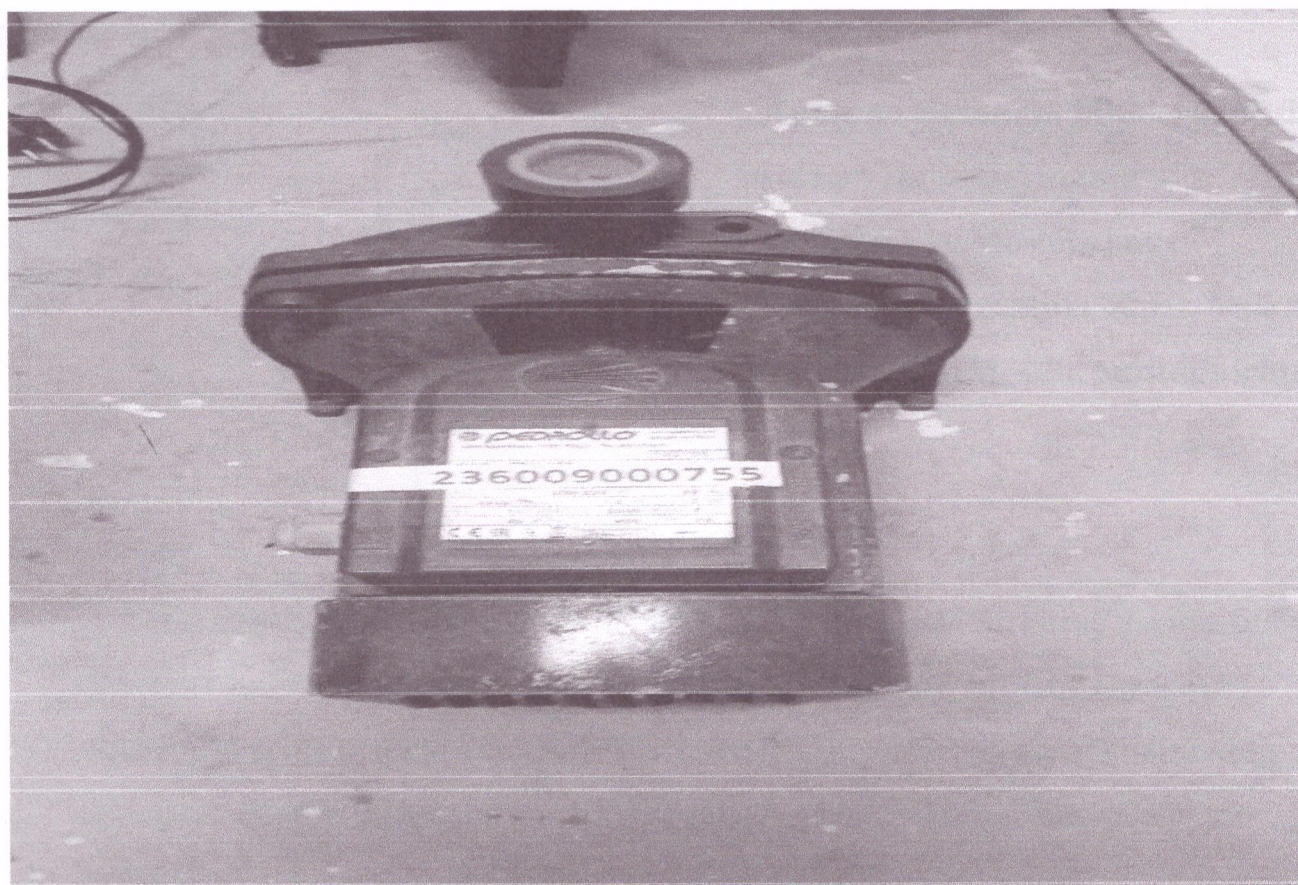

Итальянский центробежный насос CPm 190


Мак. производительность
140 л/мин; 8,4 м³/ч

Мак. напор
48 м

Температура
перекачиваемой
жидкости от
-10 до +90°C

Мощность
1500 Вт

Напряжение
220 В

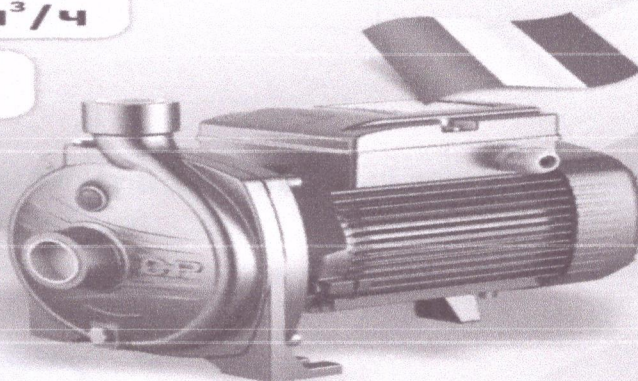

7 938 Б 0-0-12

264 600 ₸

арқылы телеп,
Бонусты ескерсе
256 662 ₸

Бөліп телеу
22 050 × 12



Насос поверхностный консольно-
моноблочный Pedrollo CPm190

Рейтингі жоқ




Д.Бейсембаев

Ақау актісі.

Біздер төменде қол қойып акт жасаушылар «Монтайтас жалпы білім беретін мектеп» КММ-нің Директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары Е.Оңалбаев, Шаруашылық меңгерушісі Н.Сарыбаева, Кәсіподақ ұйымының жетекшісі Е. Алтаев, Электрик Б.Каржауов болып батырмалы су тартатын насос(погружной) крыльчатка-конденцаторы бұзылып тозығы жеткенін анықтадық:

К/с	Заттың атауы	Өлшемі	Саны
1	Насос погружной дренажный БИЗОН	дана	1 комп.

Осы актіні растап қол қоюшылар:

ДТЖЖО:  Е. Оналбаев
Шаруашылық меңгерушісі:  Н.Сарыбаева
Кәсіподақ жетекшісі:  Е. Алтаев.
Электрик:  Б. Каржауов





Утверждено:

Директор школы:

Д. Бейсембаев

Акт о неисправности.

Мы, нижеподписавшиеся — Е. Оналбаев (заместитель директора по воспитательной работе), Н. Сарыбаева (заведующая хозяйством), Е. Алтаев (председатель профсоюза) и Б. Каржауов (электрик) КГУ «Общеобразовательная школа Монтитайтас», — установили, что крыльчатка и конденсатор погружного водяного насоса неисправны и изношены:

К/с	Название элемента	Размер	Количество
1	Насос погружной дренажный БИЗОН	штук	1 комп.

Лица, подписавшие настоящий акт:

Заместитель директора по воспитательной работе:

Е. Оналбаев

Заведующая хозяйством:


Н. Сарыбаева

Председатель профсоюза:

Е. Алтаев

Электрик:

Б. Каржауов

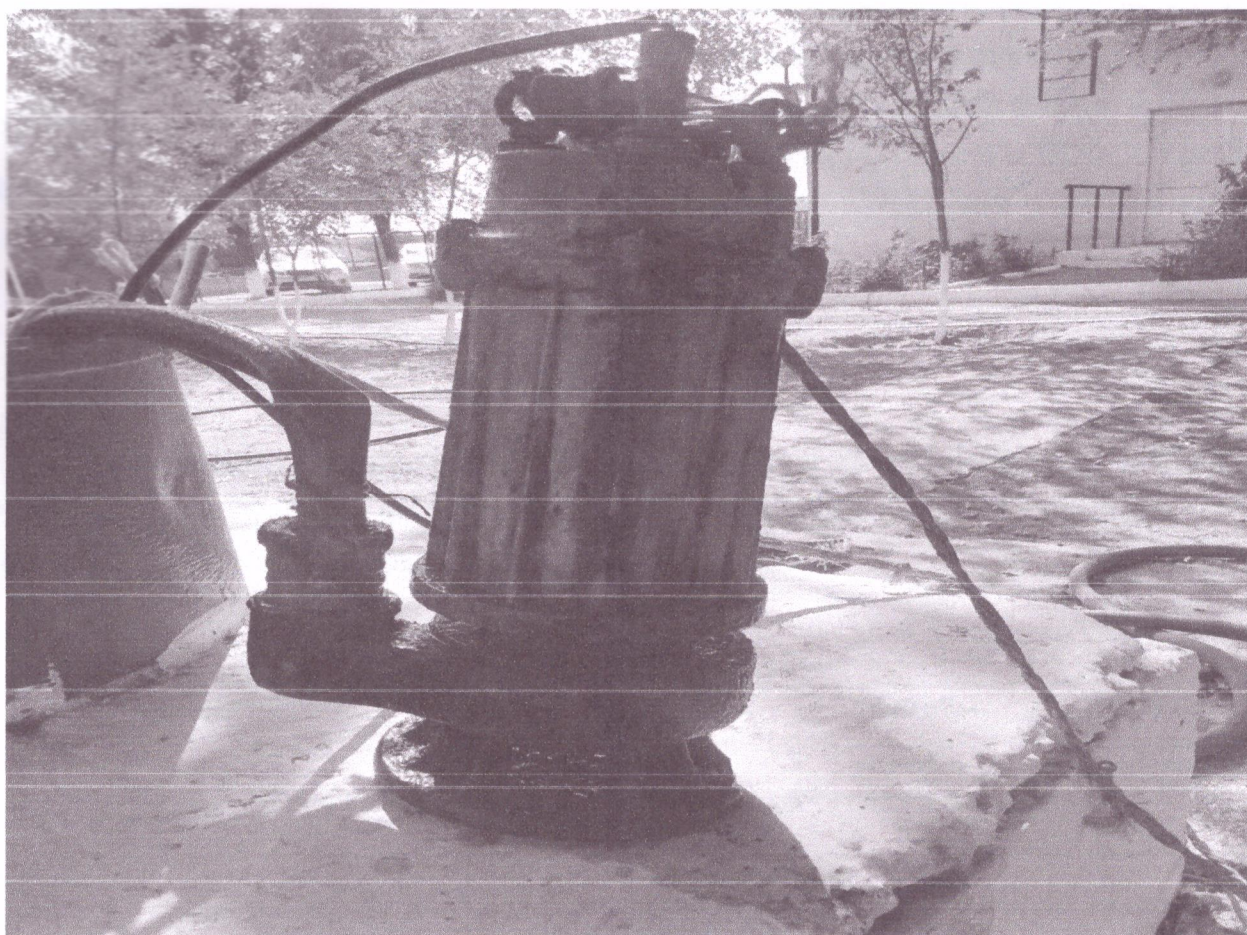

Модель: ДС-75

Тип: Дренажный

Макс. напор: 35 м

**Произ-ность: 12
куб.м/ч**

**Диапазон темп-ры:
-40 до +40**

Мощность: 1100Вт

**Российское
Качество**

732 Б 0-0-12

24 400 ₸

арқылы төлеп,
Бонусты ескерсе
23 668 ₸

Бөліп төлеу
4 067 × 6



**Насос погружной дренажный
Бизон ДС-75 70.15.010.10**

★ **4.9 (131)** >