



Т.Асқаров


Қабылсай жалпы білім беретін мектебіндегі от жағу
орнының жұмысы туралы

АҚАУ АКТІСІ.

Біздер төмендегі қол қоюшылар, комиссия төрағасы: Е.Жақсылықұлы кәсіподақ ұйымының төрағасы, мүшелері: Р.Абилханова ДТЖЖО, Н.Қанытбек құрал-жабдық инженері, мектептегі от жағу орнындағы ток көзінің шамадан тыс артып, тұрақсызданып көбеюіне байланысты үш фазалы түтін сорғыш маторы істен шығып кеткенін анықтадық.

№	Заттың аты	Өлшем бірлігі	саны
1	Матор	дана	1
2	Трехфазный автомат пускатель	дана	3

Растап қол қоюшылар:


Комиссия төрағасы:  Е.Жақсылықұлы

Мүшелері:  Р.Абилханова

 Н.Қанытбек



«Утверждаю»
Директор школы Т. Аскаров

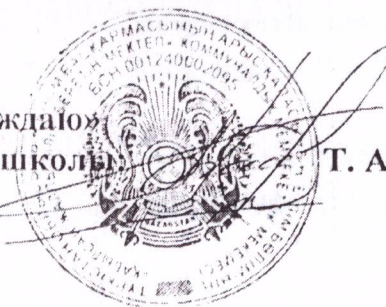


АКТ
о работе топочной школы
«Общеобразовательная школа Кабылсай»

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии: Е. Жаксылыкулы, председатель профсоюзной организации, члены комиссии: Р. Абилханова, ДТЖКДО, Н. Канытбек, инженер по оборудованию школы, составили настоящий акт о том, что в связи с превышением допустимого уровня электрического тока и нестабильным его поступлением в топочной школы произошло повреждение и вышел из строя двигатель трехфазного дымососного мотора.


№	Наименование оборудования	Единица измерения	Количество
1	Двигатель	шт	1
2	Трехфазный автоматический пускатель	шт	3

Подтверждают подписью:

Председатель комиссии:  Е. Жаксылыкулы

Члены комиссии:  Р. Абилханова

 Н. Канытбек

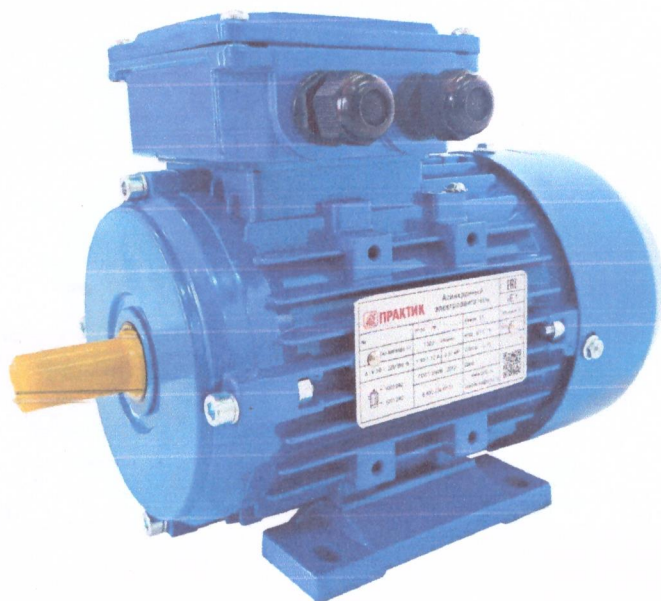

ЦЕНА 92546 тенге

Характеристики Электродвигатель Практик АИР 100S4 IM1081 3 кВт 1500 об/мин

Характеристики

Диаметр вала (мм)

28

Мощность

3 кВт

Число оборотов (номинальное) 1500 об/мин

Напряжение

220/380 В

КПД

82 %

Номинальный ток

6.7 А

Фазность трехфазный

Степень защиты

IP55

Способ крепления лапы

Высота вала

100 мм


Габариты

475*260*200

Вес

30.2 кг

Страна-производитель Россия

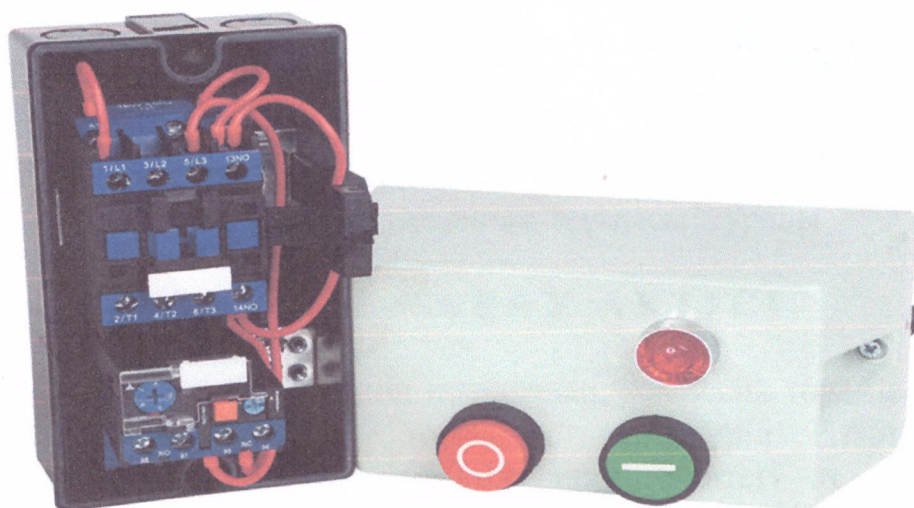

ПУСКАТЕЛ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМЛ-1220УХЛ4 б

ЦЕНА. 17040 тенге/шт

Характеристики

В наличии — Да

Кол-во фаз — 3

Номинальный ток (А) — 18.0

Номинальное напряжение (VAC) ? — 400.0

Кол-во полюсов — 3

Тип монтажа — Навесной

Мощность (кВт) — 7.5

Режим работы — Ручной

Степень защиты IP — 54

Напряжение управления, В — 230 В AC

Страна производителя — Россия

Техникалық сипаттама

Техническая характеристика

Бөлімге қарасты Кабылсай мектебінің от жағу ғимаратындағы пешке керекті құрылғыларының ескіріп, істен шығуына байланысты бұзылған бөлшектерін ауыстыру және жөндеу жұмыстары

Работы по замене и установке поврежденных деталей, связанных с устаревшим и отказом необходимых устройств печи в здании котельного Кабылсайской школы при ГУ.